



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Тюменской области

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

инд.:625048, г.Тюмень, ул.М.Горького, 72, тел./факс: (3452) 590-470, E-mail: mchs-tyumen@72.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Голышмановскому городскому округу,

Аромашевскому, Бердюжскому муниципальным районам

Тюменская область Голышмановский район п. Голышманово, ул. Вокзальная, 85, тел.факс. 8-34546-2-61-90 e-mail: ond-golish@72.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 8/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Голышмановская средняя общеобразовательная школа №2»

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору Швецова Дениса Петровича №8 от «20» февраля 2021 года, ст. 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69 «О пожарной безопасности» в период 13 ч 00 мин до 15ч 00 мин 10.03.2021г., с 10ч 00мин до 16ч 00 мин 11.03.2021г., с 14 ч 00 мин до 15 ч 00 мин 29.03.2021г., проведена плановая проверка, заместителем главного государственного инспектора Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору майором внутренней службы Филиновым С.А., государственным инспектором Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Курденко С.Н.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку)

в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Голышмановская средняя общеобразовательная школа №2», расположенного по адресам: (юридический адрес: Тюменская область Голышмановский городской округ, р.п. Голышманово, ул. Комсомольская, 86, адрес места фактического осуществления деятельности и (или) используемых производственных объектов: Тюменская область, Голышмановский городской округ, р.п. Голышманово, ул. Комсомольская, 86; с. Боровлянка, ул. Школьная, 4; п. Ламенский, ул. Толстого, 8; с. Усть-Ламенка, ул. Советская, 35.

(наименование объекта надзора и его адрес)

с законным представителем юридического лица - директором Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Голышмановская средняя общеобразовательная школа №2» Казанцевой Натальей Ивановной, лицами ответственными за обеспечение пожарной безопасности на местах.

(указывается должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
МАОУ «Голышмановская СОШ №2», р.п. Голышманово, ул. Комсомольская, 86				
1.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного (комната охраны, пост охраны).	Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации 2020п.30	25.05.21г.	
Отделение МАОУ «Голышмановская СОШ №2» «Боровлянская СОШ», с. Боровлянка, ул. Школьная, 4				
2.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного (комната охраны, пост охраны).	Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации 2020п.30		
3.	Дверь эвакуационных выходов из помещения спортзала открывается не по направлению движения эвакуации.	Основание: ч. 3. ст.4, ч.1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы		
4.	Дверь эвакуационного выхода с южной стороны здания столовой открывается не по направлению эвакуации.	Основание: ч. 3. ст.4, ч.1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы		
5.	Не обеспечена передача сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации, смонтированной в помещениях столовой общеобразовательного учреждения, на пульт подразделения пожарной охраны без	Основание: ч. 7 ст. 83 Федерального закона №123 от 22.07.2008г., «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		

	участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.			
Отделение МАОУ «Голышмановская СОШ №2» «Ламенская СОШ», п. Ламенский, ул. Толстого, 8				
6.	Двери, разделяющие лестничные марши с поэтажными коридорами не имеют целостности уплотнений в притворах, тем самым не обеспечивают их дымонепроницаемость.	Основание: п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020		
7.	В подвальном помещении допускается хранение строительных и других горючих материалов	Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации 2020 п.16, пп «б»		
8.	Люк выхода в чердачное помещение не соответствует требованиям пожарной безопасности (люк должен быть противопожарным 2-го типа размером 0,6х0,8 метра)	Основание: ч.3, ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям		
Отделение МАОУ «Голышмановская СОШ №2» «Усть-Ламенская СОШ», с. Усть-Ламенка, ул. Советская, 35				
9.	Эвакуационный выход с южной стороны здания не оборудован световым табло «Выход»	Основание: п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2020; п.5.3 ст. 5 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности		
10.	Дверь эвакуационного выхода из помещения спортзала наружу открывается не по направлению эвакуации	Основание: ч. 3. ст.4, ч.1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)» предусмотрены следующие виды административных наказаний:


ч.12. ст.19.5 Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пяти сот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

ч.13. ст.19.5 Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

ч.14. ст.19.5 Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Тюменской области: 8(3452)590-549;

«29» марта 2021г.

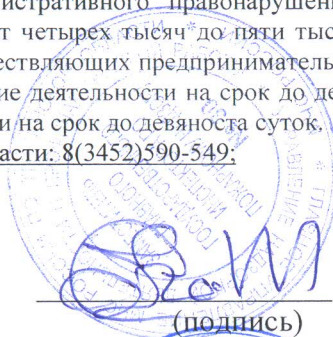

(подпись)

Заместитель главного Государственный инспектора Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору Филинов С.А.

«29» марта 2021г.



(подпись)

Государственный инспектор Голышмановского городского округа, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору Курденко С.Н.

Предписание для исполнения получила:

« 29 » 03 20 21 г.



(подпись)

Директор МАУ «Голышмановская ССОШ №2» Казанцева Н.И.

Копия предписания направлена _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия:
ГУ МЧС России по Тюменской
области: 8 (3452) 590-549

Мобильное приложение «МЧС России», доступно для
бесплатного скачивания в онлайн-магазинах

