

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Тюменской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

625049, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37а т.8 (3452) 590-600 ф.8 (3452) 200-202  
E-mail: oogpn@bk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №5**  
(наименование органа государственного надзора)

627300, Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Вокзальная, 85, тел. 8 (34546) 2-61-90

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № \_\_\_\_\_ 44

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Голышмановская сред-  
няя общеобразовательная школа № 2» (МАОУ «Голышмановская СОШ № 2»)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Голышмановского, Аромашевского, Бердюжского муниципальных районов по пожарному надзору подполковника внутренней службы Швецова Дениса Петровича от «26» октября 2018г. № 44, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин до 10ч 00 мин 01.11.2018г., с 10 ч 00 мин до 15 ч 00 мин 13.11.2018г., с. 13 ч 00 мин до 15 ч. 00 мин 14.11.2018г., с 13 ч 00 до 14 ч 00 мин 16.11.2018г., проведена плановая выездная проверка

*заместителем главного государственного инспектора Голышмановского, Бердюжского, Аромашевского муниципальных районов по пожарному надзору, заместителем начальника МОНДиПР № 5 УНДиПР ГУ МЧС РФ по Тюменской области Филиновым Сергеем Андреевичем,*

*государственным инспектором Голышмановского, Бердюжского, Аромашевского муниципальных районов по пожарному надзору, старшим дознавателем МОНДиПР № 5 УНДиПР ГУ МЧС РФ по Тюменской области Максимовой Яной Викторовной*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

административных зданий, по адресам:

627300, Российская Федерация, Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, улица Комсомольская, № 86;

627324, Российская Федерация, Тюменская область, Голышмановский район, д. Боровлянка, улица Школьная, 4, строение 1;

627324, Российская Федерация, Тюменская область, Голышмановский район, д. Боровлянка, улица Школьная, 4, строение 2;

627324, Российская Федерация, Тюменская область, Гольшмановский район, д. Боровлянка, улица Школьная, 3;

627330, Российская Федерация, Тюменская область, Гольшмановский район, п. Ламенский, улица Толстого, 8;

627330, Российская Федерация, Тюменская область, Гольшмановский район, п. Ламенский, улица Пролетарская, 1А;

627305, Российская Федерация, Тюменская область, Гольшмановский район, с. Усть-Ламенка, улица Советская, 35;

627305, Российская Федерация, Тюменская область, Гольшмановский район, с. Усть-Ламенка, улица Советская, 37.

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МАОУ «Гольшмановская СОШ №2» Казанцевой Натальей Ивановной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Здание школы МАОУ «Гольшмановская СОШ №2»</b>				
1.	Не проведено эксплуатационное испытание ограждения на крыше здания школы.	Основание: ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г № 390) п. 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	02.08.2019	
<b>Здание школы отделения МАОУ «Гольшмановская СОШ № 2» «Усть-Ламенская СОШ»</b>				
2.	Межэтажные двери в здании школы не обеспечивают требуемую газодымопроницаемость (отсутствуют уплотнения в притворах) (двери, отделяющие коридор от лестничных клеток южное крыло - 1 и 2 этаж).	Основание: ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г № 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ч. 1 ст. 53 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты» (п. 209 Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №474 от 16.04.2014г. Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в	02.08.2019	

		результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"); СП 1.13130.2009 п.4.2.7 Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для samozакрывания и с уплотнением в притворах.		
3.	Двери на путях эвакуации застеклены обычным стеклом (центральная лестница - 2 этаж).	Основание: ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г № 390) п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.	02.08.2019	
Здание детского сада «Колокольчик» отделения МАОУ «Гольшмановская СОШ № 2» «Ламенская СОШ»				
4.	Наружная эвакуационная лестница, идущая со второго этажа здания детского сада имеет ширину поступи ступени менее 25 см, уклон более 1:1.	Основание: ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г № 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ч. 1 ст. 53 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты» (п. 209 Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №474 от 16.04.2014г. Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"); СП 1.13130.2009 п.4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина поступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов. Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках; п. 5.2.15 Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть не менее 0,8 м.	02.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам. начальника МОНДиПР № 5 УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Тюменской области  
майор внутренней службы

«16» ноября 2018г.

Ст. дознаватель МОНДиПР № 5 УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Тюменской области  
капитан внутренней службы

«16» ноября 2018г.

Предписание для исполнения получил:


V Козачук  
(подпись)

«16» ноября 2018г.

Телефон доверия:  
8 (3452) 590 – 549



С.А. Филинов

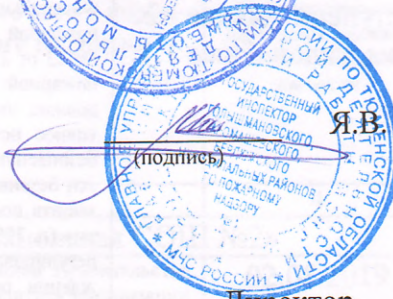

Я.В. Максимова

Директор  
МАОУ «Голышмановская СОШ №2»  
Н.И. Казанцева  
(должность, фамилия, инициалы)